




FICHE MARCHÉS
M_2516

FOURNITURE DE FILTRES À EAU À USAGE MÉDICAL FILTR2023

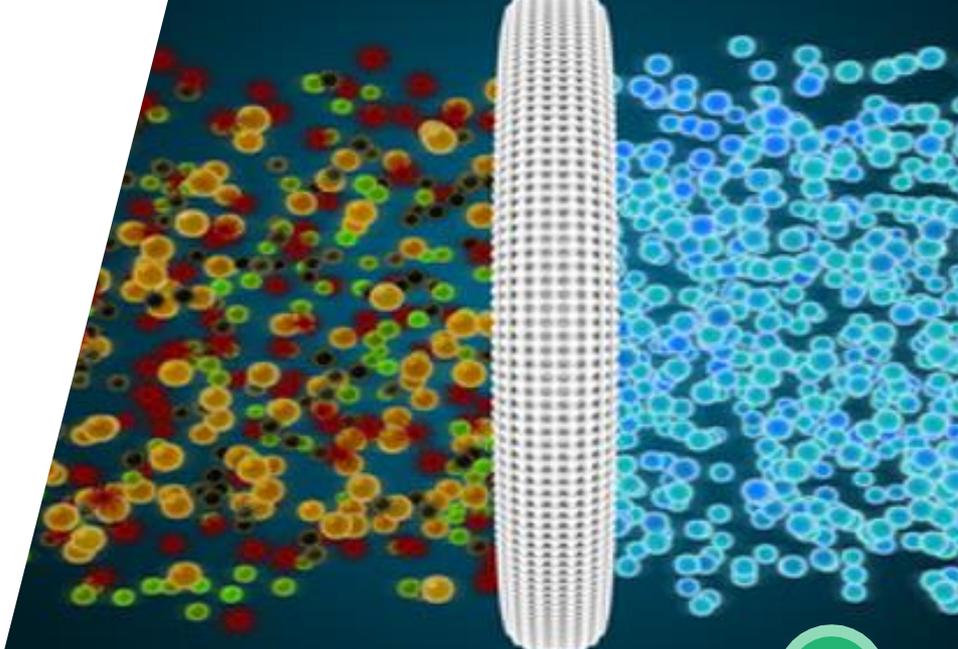

MARCHÉ ACTIF

Gains estimés

Perte de 1,5% dans un contexte inflationniste avec une matière première très impactée.
Performance achat à souligner.

Titulaires

- AQUA FREE



- AQUATOOLS



Moyens d'accès



GRUPEMENT DE
COMMANDES



CENTRALE D'ACHAT

Durée du marché



4 ans

Du 1^{er} juin 2023 au 31 mai 2024,
reconductible 3 fois 12 mois

Descriptif du marché

Cette procédure est une réitération de la première procédure UniHA concernant les filtres à eau terminaux datant de 2019. Renouvellement de besoins récurrents en filtres terminaux (robinet sorties droite et douchette, pomme de douche) et filtres en ligne utilisés principalement en services d'endoscopie.

L'allotissement de cette procédure distingue les filtres destinés aux robinets, ceux aux douches ; les durée de vie des filtres et leur cible / agent pathogène.

Les filtres avec des durées de vie inférieures à 30 jours ont été supprimés.

Une mise en concurrence est donc réalisée sur l'ensemble des types de filtres.

Ce marché a fait l'objet :

- Intégration d'exigences normatives et réglementaires par les experts.
- Réalisation d'essais en situation réelle (pose et dépose).
- Exigence d'un mémoire technique spécifique.



Les points forts

- Chaque lot correspond à un besoin spécifique
- Mise en concurrence sur chaque lot
- Mise à disposition des raccords nécessaires



Des experts hospitaliers

Groupe experts composé de professionnels représentant l'ensemble des corps de métier impliqués dans la mise en place, le suivi et l'entretien des filtres : service technique, hygiénistes, pharmaciens...

Groupe national comprenant des intervenants d'établissements d'envergure différente.

FOURNITURE DE FILTRES À EAU À USAGE MÉDICAL FILTR2023



Descriptif

- Lot 1** Filtres Robinet tous germes usage unique _ environ 31 jours
Sous lot 1. 1 : Filtres robinet sortie droite
Sous lot 1. 2 : Filtres robinet sortie douchette
- Lot 2** Filtres Robinet tous germes usage unique _ environ 62 jours
Sous lot 2. 1 : Filtres robinet sortie droite
Sous lot 2. 2 : Filtres robinet sortie douchette
- Lot 3** Filtres Robinet tous germes usage unique _ environ 90 jours (3 mois)
Sous lot 3. 1 : Filtres robinet sortie droite
Sous lot 3. 2 : Filtres robinet sortie douchette
- Lot 4** Filtres Robinet tous germes usage unique _ 4 mois
Sous lot 4. 1 : Filtres robinet sortie droite
Sous lot 4. 2 : Filtres robinet sortie douchette
- Lot 5** Filtres Robinet Anti-légionnelle usage unique
Sous lot 5. 1 : Filtres robinet sortie droite environ 31j (> à 14j)
Sous lot 5. 2 : Filtres robinet sortie douchette environ 31j (> à 14j)
Sous lot 5. 4 : Filtres robinet sortie douchette environ 62j (< à 70j)
- Lot 6** Filtres Robinet Anti-légionnelle usage unique _ environ 90j (3 mois)
Sous lot 6. 1 : Filtres robinet sortie droite
Sous lot 6. 2 : Filtres robinet sortie douchette
- Lot 7** Filtres Douche tous germes usage unique_ environ 31j
- Lot 8** Filtres Douche tous germes usage unique_ environ 62j
- Lot 9** Filtres Douche tous germes usage unique_ environ 90j (3 mois)
- Lot 10** Filtres Douche tous germes usage unique _ > 90j (4 mois)
- Lot 11** Filtres Douche Anti-légionnelle usage unique
Sous lot 11. 1 : Filtres Douche Anti-légionnelle environ 31j (> à 14j)
Sous lot 11. 2 : Filtres Douche Anti-légionnelle environ 62j (<70j)
- Lot 12** Filtres Douche Anti-légionnelle usage unique environ 90j (3 mois)
- Lot 13** Filtres Douche Murale Tous germe ou Anti-légionnelle usage unique _ toutes durées
- Lot 14** Filtres en ligne usage unique connexions rapides entrée / sortie tous germes 31j



Bon usage

Marché adapté à l'usage de chaque établissement !

Chaque établissement choisit son type de filtres en fonction de ses besoins :

- Filtration permanente pour actes à risque
- filtration momentanée lors de problème de contamination
- en fonction du type de germe
- en fonction de son environnement : qualité de l'eau, du réseau, débit...
- choix de la durée d'usage des filtres
- ...



Nous rejoindre

Vous êtes adhérent UniHA ?

Ce marché est accessible à n'importe quel moment par le biais de la centrale d'achat UniHA, en demandant une convention de mise à disposition du marché à centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?

Contactez le service Relations Etablissements à contact@uniha.org ou par téléphone au 04 86 80 04 78.



Informations auprès des HCL, coordonnateur du segment



COORDONNATEUR : Veronique BARDEY
ACHETEUR PHARMACIEN : Cécile VISENT Email : ext-cecile.visent@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Merriama HANI
Tel : 04 78 56 90 81 - Email : ext-merriama.hani@chu-lyon.fr

